

Новый отчет

Фирма



Заказчик

Контролер

Прибор testo 875-2


Серийный №: 2103479

Заказ

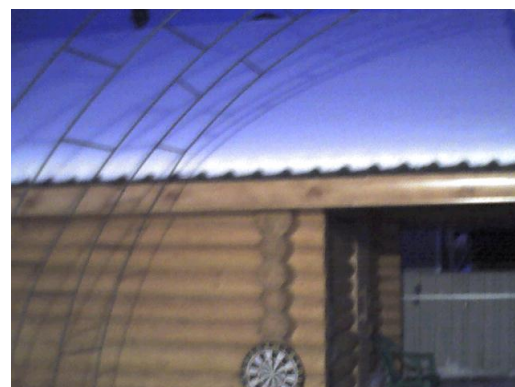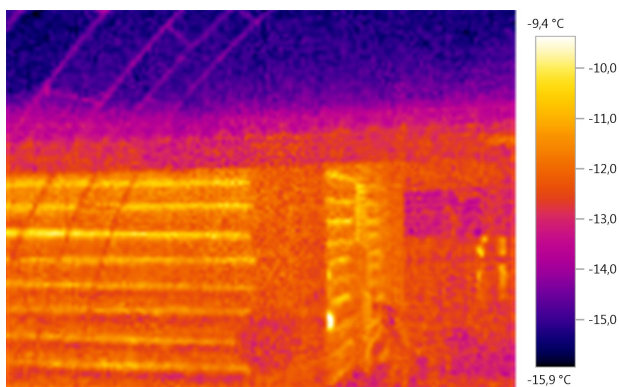

Графические данные: Дата: 21.02.2012
Время: 19:22:11
Файл: IV_00073.BMT

Коэффициент излучения: 0,94
Отраж. темп. [°C]: 25,0

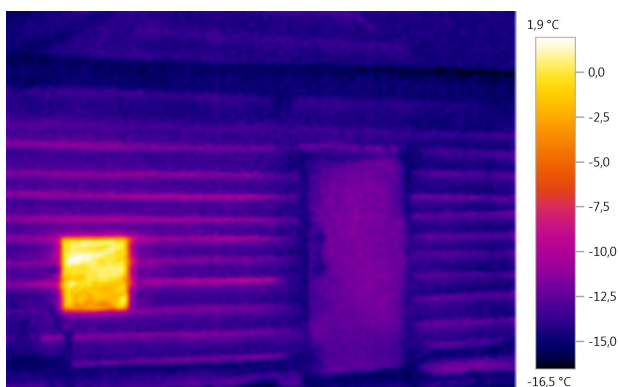

Графические данные: Дата: 19.02.2012
Время: 10:48:45
Файл: IV_00055.BMT

Коэффициент излучения: 0,94
Отраж. темп. [°C]: 25,0



Графические данные: Дата: 19.02.2012
Время: 10:48:00
Файл: IV_00053.BMT

Коэффициент излучения: 0,94
Отраж. темп. [°C]: 25,0

21.02.2012 , _____